

Installation av isoleringsspjäll för tilluftskammaren i Pandion


Allmänt

Denna anvisning beskriver hur man installerar tilluftskammarens isoleringspaneler i ett Pandio ventilationsaggregat.

Varning!

OBS! Observera att vanliga elanvändare enligt bestämmelserna endast får utföra mindre underhållsarbeten. En lista över tillåtna jobb finns på Tukes webbplats (www.tukes.fi).


Stäng av strömförsörjningen innan du börjar arbeta. Efter att ha öppnat servicedörren, vänta minst två minuter innan du påbörjar underhållsarbete. Fläktarna går på egen hand en stund även efter att strömförsörjningen till ventilationsaggregatet har stängts av. Komponenterna har vassa kanter, så använd skyddshandskar när du hanterar komponenterna. Följ alla allmänna elektriska säkerhetsföreskrifter när du servar apparaten.

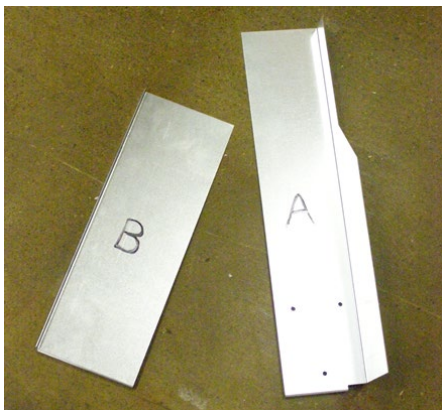

Öppna serviceluckan, locket till elcentralen och tilluftskammarens spjäll.

Koppla bort fläktkablar och ta bort fläkten från enheten.


Ta bort spjället i botten av elcentralen (eftervärmeslinga).

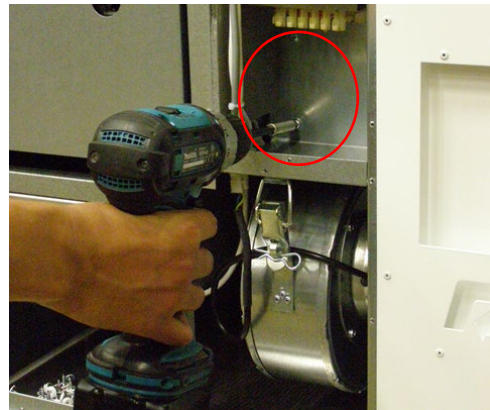

Sätt in spjäll "A" i tilluftskanalen.


Placera spjället i tilluftskanalen (i mellanvåningen ovanpå fläkten).

Fäst spjället på tilluftskanalens bakvägg med borrhuvor genom hålen i spjället (3 st) genom luckan.

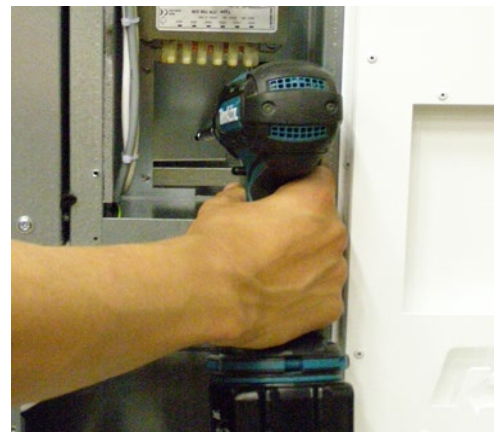

Ta bort moderkortets monteringsplatta.

Sätt in spjället "B" i tilluftskanalen.

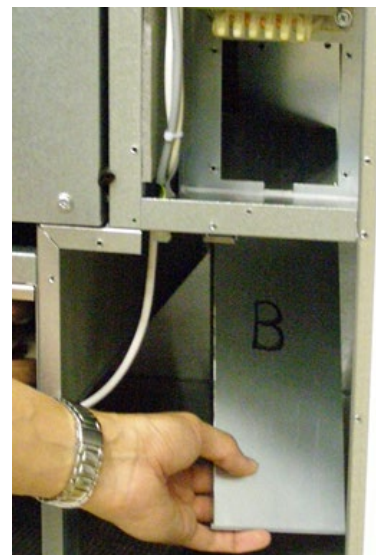

Håll spjället B i luften lyft genom luckan och dra/tryck det bestämt mot dig samtidigt som du borrar skruvar genom bakväggen på växelskruvarna i spjället B (3 st).



Sätt tillbaka komponenterna på plats.

Stäng serviceluckan, locket till elcentralen och fäst tilluftskammarens spjäll.

Installationen är klar.